

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: **404-157/2017-VIII**
Дана: 10.11.2017. године
С о м б о р

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-157/2017-VIII
- Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3-

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговоре.

ПИТАЊЕ:

1. У следећој позицији предмера радова на страни 16. стоји следећи текст:

- 2.5 Ископавање рова и подупирање
Ровови се подупиру до макс.висине од 3.08 м (на једном месту) и макс.ширине око 1.3 м и инсталација демонтира према ДИН ЕН 4124 и ЕН 1610.
 - Да ли и ова позиција обухвата неки ископ и како се он обрачунава?
 - Која инсталација се демонтира и шта се са њоме ради, да ли се одвози и где?

ОДГОВОР:

1. Ова позиција не обухвата ископ, већ како је дато у позицији 2.5.1 обухвата САМО РАЗУПИРАЊЕ рова и обрачунава се по м2.

Подразумева демонтажу постојеће инсталације подграде.

ПИТАЊЕ:

2. У следећој позицији радова наводите:

- Полагање и сабијање материјала постељице (песак) заједно са набавком материјала за постељицу (песак "Дунав") од 15 цм испод цеви до 30 цм изнад круне цеви и испод коловозних конструкција пута, тротоара и колских улаза, у слојевима не дебљим од 30 цм заједно са сабијањем свих потребних слојева.
Материјал постељице мора да испуњава техничке захтеве произвођача цеви.

Напомињемо да „жути/бањски“ песак у свему испуњава све техничке захтеве, стога вас питамо да ли захтевате изричито песак „Дунав“ и на основу којих техничких параметара?

ОДГОВОР:

2. Наручилац остаје при обавезном захтеву набавке песка "Дунавац". Жути песак због свог порекла и негативног искуства Наручиоца се неће признати и понуда ће бити одбијена.

ПИТАЊЕ:

3. Опис шахтова у следећој позицији радова је веома штур:

3. АБ шахтови правоугаоног пресека од армираног водонепропусног бетона МБ30 у натур обради у свему према детаљима из пројекта, прописима за бетон и армирани бетон и упутствима нацорног органа.


Према Збирној спецификацији материјала, Бетонски елементи:

3.1 АБ шахт за ваздушни вентил ВВ и деонички затварач ПЗ, димензије светлог отвора со 160x100/200 цм, $V_{со}=3.45 \text{ м}^3$

Од којих бетонских елемената се састој шахт? Која је дебљина зида? Како се армира? Молимо за детаљан опис шахта и/или цртеже.

ОДГОВОР:


3 Дајемо у прилогу цртеж.

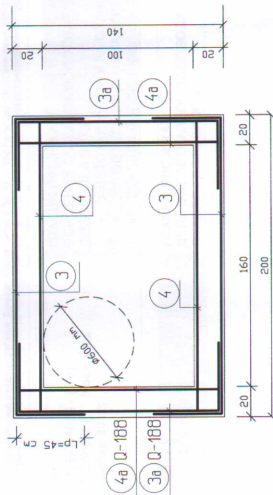

R 1:25
MB 30
MAG 500/560

Kote gornje ploče (KGP)
i Kote terena (KT)

Opis	KGP	KT
7	88.10	88.10
9	87.38	87.40
13	87.38	87.18
16	86.70	86.58
18	88.10	87.92
21	87.17	86.99
24	86.98	86.98

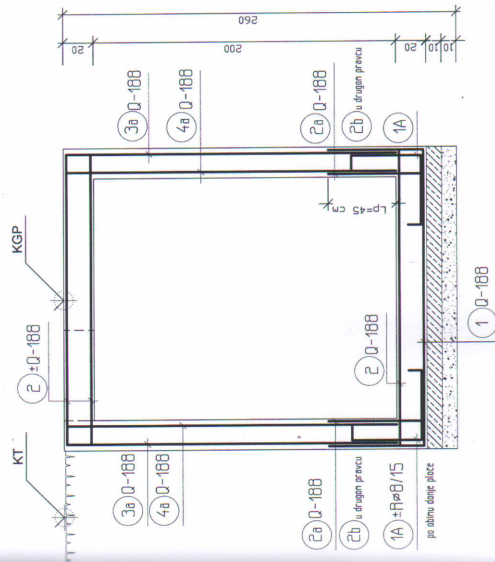

SPECIFIKACIJA ARMATURE

elen.	poz.	oblik	tip	ain2	kon	ain2	kg
dinja pl. sa ankerima i gornje pl.	1	a=2.05; h=3.25	0-188	6.61	1	8.61	2.96
	2	a=1.35; h=1.35	0-188	2.63	3	7.89	2.96
	2a	a=1.35; h=0.65	0-188	0.88	2	1.76	2.96
	2b	a=1.35; h=0.65	0-188	1.27	2	2.54	2.96
zidovi	3	a=2.05; h=2.48	0-188	6.21	2	12.42	2.96
	4	a=1.35; h=2.48	0-188	4.25	2	8.50	2.96
	3a	a=2.25; h=2.48	0-188	4.31	2	9.82	2.96
	4a	a=1.35; h=2.48	0-188	2.94	2	5.88	2.96

MAG 500/560

REKAPITULACIJA MAG 500/560:

0-188 (ø6/15) 169.96 kg

G=170 kg

ANKERI (donja ploča-zid): RA 400/500 Rø8/15

elen.	poz.	oblik	R	L (cm)	kon	L (m)	kg/m	kg
ankeri	1 A	ø	ø	114	44	50.16	0.405	20.31

3.7.6.2. PLAN ARMATURE ŠAHTA S.O. 100x160 cm ; H=200 cm

KOLIČINA VODONEPROPUŠNOG BETONA MB 30:

donja ploča 1.40x2.00x0.20=0.56 m³

gornja ploča 1.40x2.00x0.20=0.56 m³

zidovi 2x(1.20+1.60)x2.00x0.20=2.40 m³

ukupno: V=3.52 m³

NAPOMENA: na mestima otvora, armaturu iseci isaviti



ПИТАЊЕ:

4. Опис у следећим позицијама радова је веома штур:

15 Израда радионичких елемената (браварски радови) у свему према прописима за ту врсту посла, детаљима чворова из пројекта, збирној спецификацији материјала и упутствима надзорног органа.

Обрачун се врши по ком готовог елемента за сав рад, материјал и Transporte.

15.1 Обујмица од челичног лима димензије $\neq 40 \times 6 / 660$ мм Чел. лим ком 35

15.2 Гумени прстен димензије $40 \times 3 / 540$ мм ком 35

15.3 Грђ. гвожђе $\emptyset 12 / 506$ са куком, навојем и матицом ГА240/360 ком 70

Пошто се ради о радионичким браварским радовима потребно је детаљније појаснити о каквим коадима се ради, појашњењем или цртежом.

ОДГОВОР:

4. Јасно је описана тражена спецификација.